


Projektowana KD - 1 w ul. Gdyńskiej


Kanał deszczowy Ø315x9,2 PVC L=153,4 m

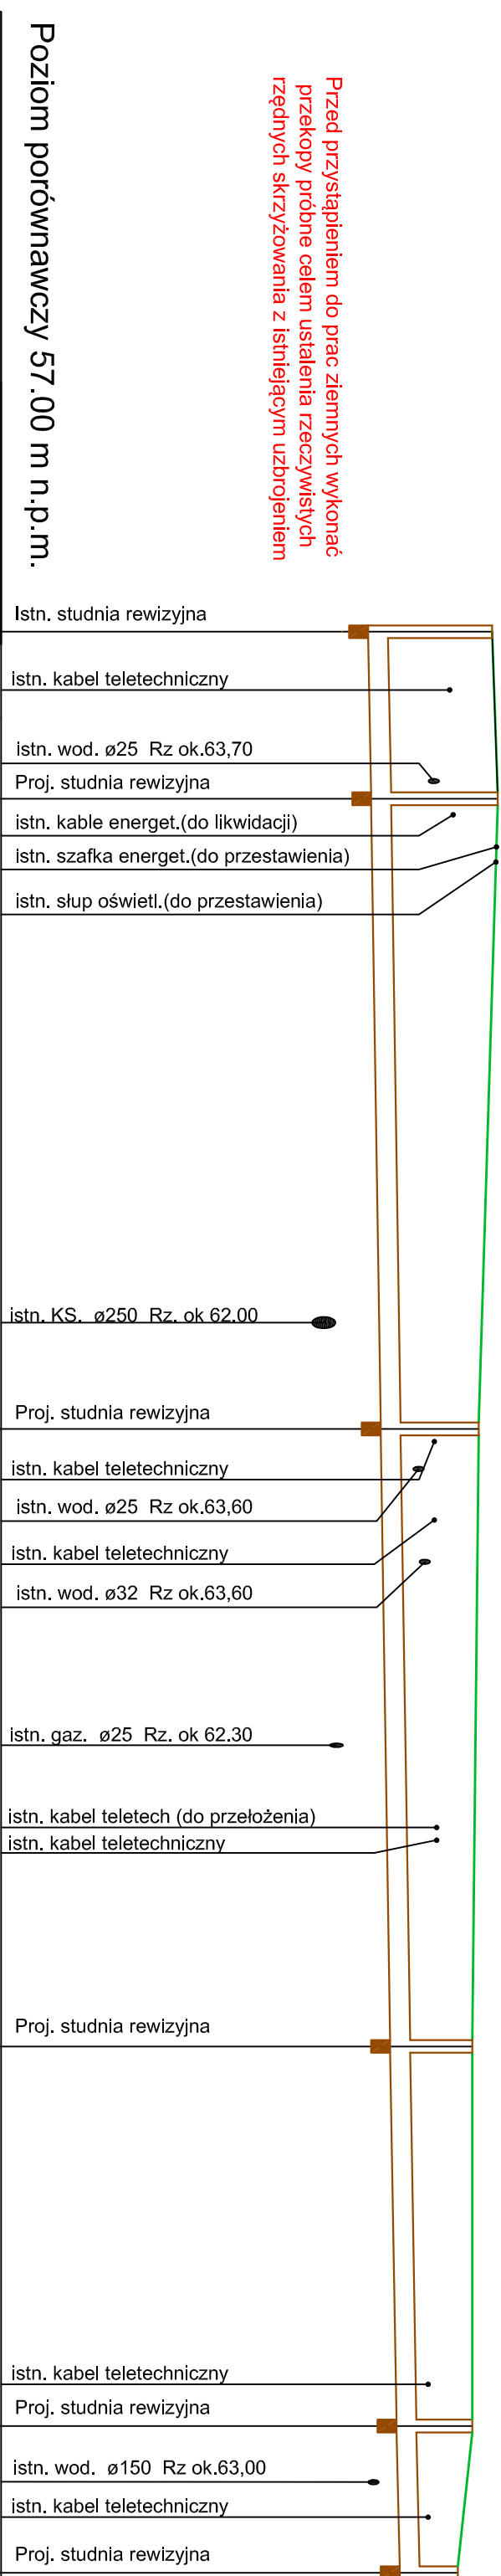

Wykonawca:	WOJCIECH ZIOŁEK oś. Leśne 15B/63, 62-028 Koziegłowy	Data: 12.2017
Investor:	GMINA CZERWONAK ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak	
BUDOWA UL. LIPOWEJ I TOPOLOWEJ (od istniejącej utwardzonej nawierzchni do ul. Lipowej) w KOZIEGŁOWACH		
BRANŻA WOD.-KAN		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. J. Zając	Projektowane w szczególności Instalacyjno-montażowej
Sprawdzający:	mgr inż. G. Zając	Projektowane w szczególności Instalacyjno-montażowej
KANALIZACJA DESZCZOWA		Skala: 1:50-1:500
PROFIL PODŁUŻNY		Nr rys.: 6.1

Projektowana KD - 3 w ul. Topolowej

Kanał deszczowy Ø400x11,7 PVC L=136,3 m

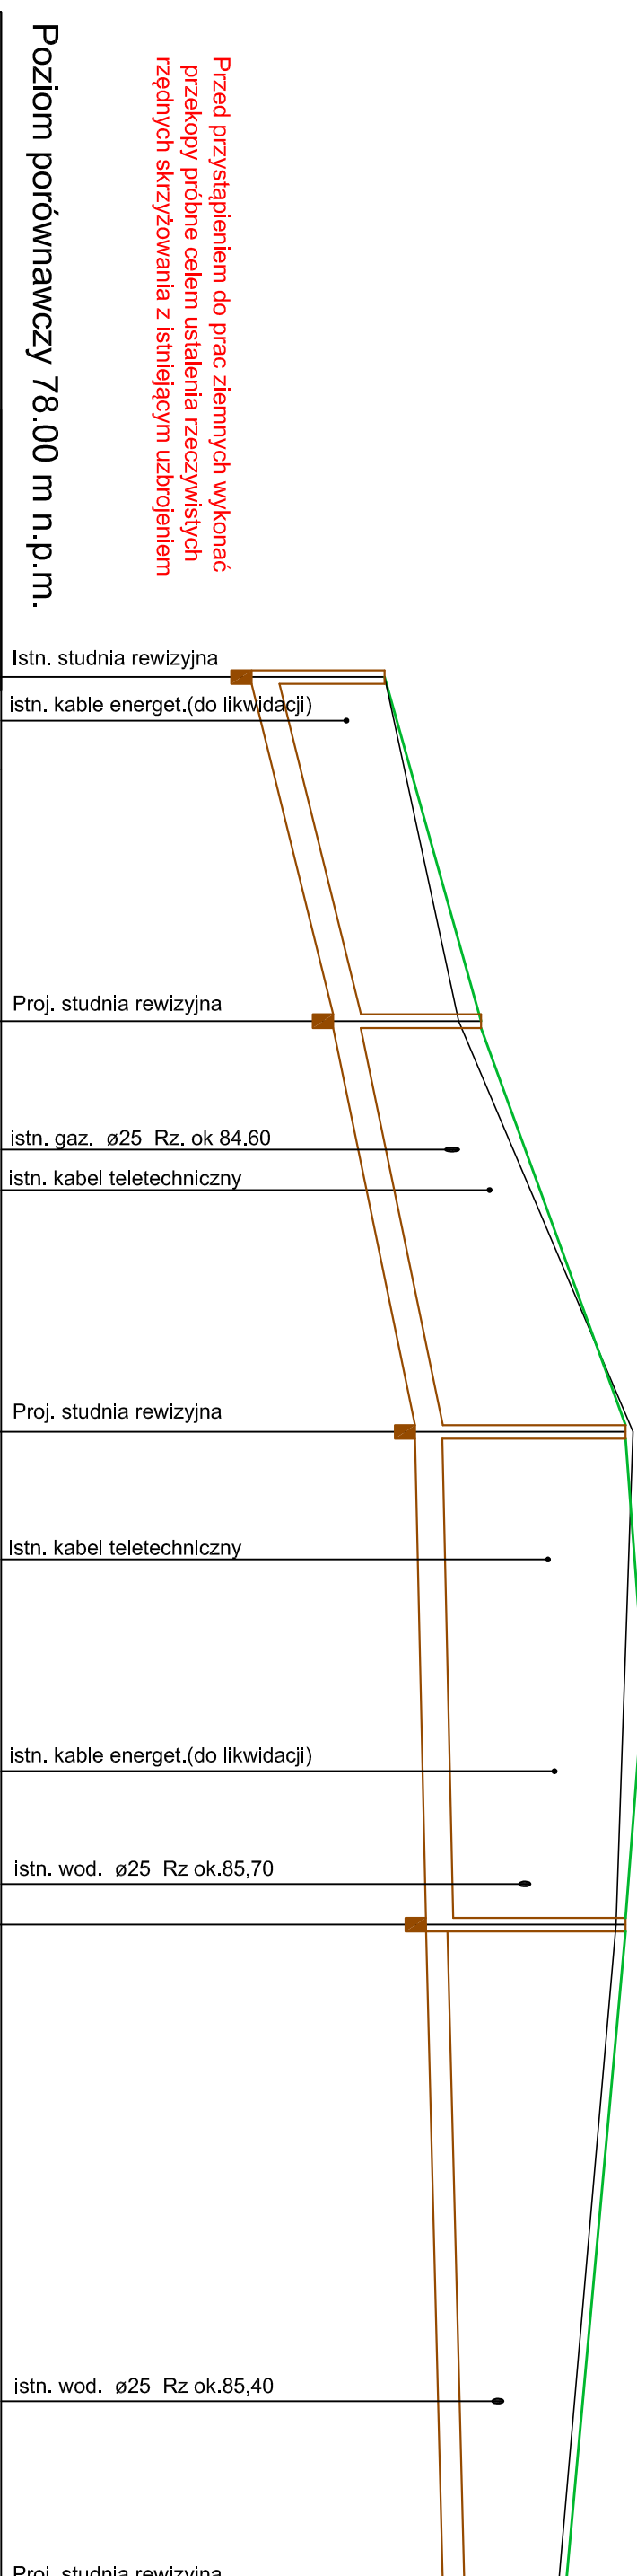

Rzędna terenu projektowanego	83.67	85.07	87.20	86.32
Rzędna terenu istniejącego	83.65	84.85	87.31	86.20
Rzędna dna kanału	81.69	82.89	84.10	84.51
Zagłębienie dna kanału [m]	1.98	2.18	3.10	1.81
Spadek		5.95 %	4.00 %	0.44 %
		L=20.15	L=30.25	L=36.30
				0.51 %
				L=49.30
Materiał		rura kielichowa do kanalizacji deszczowej Ø 400×11.7 PVC-U SDR34		
Odległość [m]	5.20	25.35	55.60	91.90
				141.2